


**PRZEKRÓJ D-D**

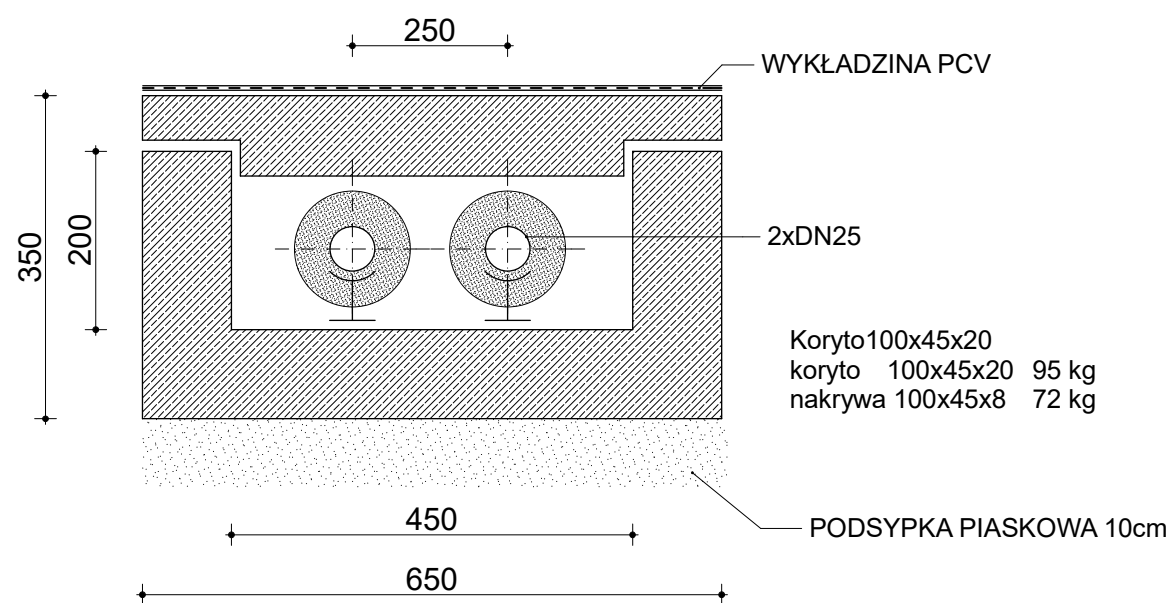

**LEGENDA:**

- WODA GRZEWCZA ZASILANIE/POWRÓT
- 12 — PION C.O.
- ▬ IZOLACJA PIONOWA ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ

Temat:		<b>Projekt termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Górnośląskiej 45 w Chełmie Śląskim</b>					
Inwestor:		Wójt Gminy Chełm Śląski					
Wykonał:		Nazwisko		Podpis		<b>RZUT PIWNICY</b>	
Sprawdził:		inż. Stanisław Olbryt					
		mgr inż. Zbigniew Wojnarowski					
Nr kol. rys.	Nr proj.	Podziałka	Data	Nr rys.	02	Arkusz	Zmiana
		1:100	VII, 2016r				

Zakład Usług Projektowych  
**PROINSTAL - GLIWICE**

44-121 Gliwice  
 ul. Niedbalskiego 4/5  
 tel/fax. 032-270-84-89