


PRZEKRÓJ ROWU KABLOWEGO DLA LINII KABLOWEJ nN

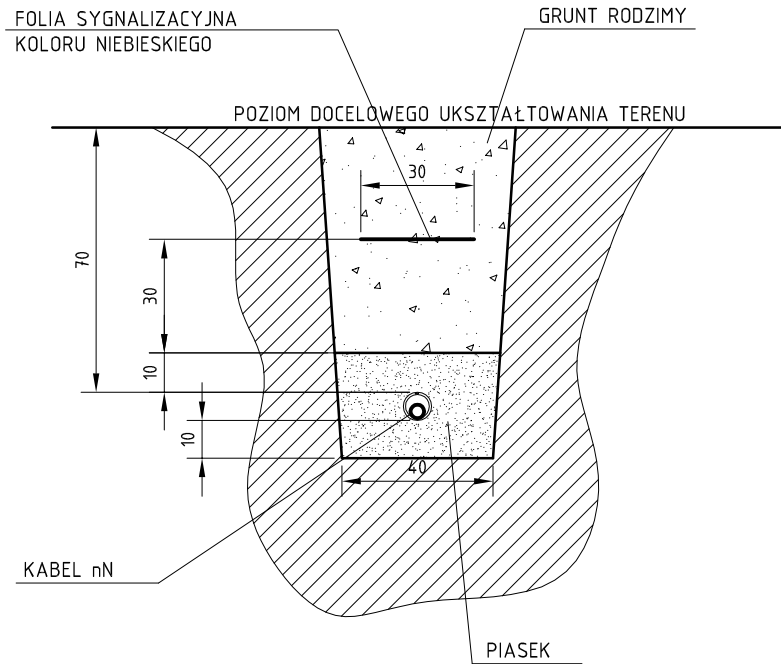

WZÓR OZNACZNIKA KABLOWEGO

YAKY 4x35 3x230/400V

LINIA KABLOWA ZASILANIA POMPOWNI
ZE ZŁĄCZA KABLOWO-POMIAROWEGO
PRZY UL.PODŁUŻE

WŁASNOŚĆ: GMINA CHEŁM ŚLĄSKI
DATA REALIZACJI: (miesiąc i rok)
WYKONAWCA: (nazwa wykonawcy)

 projektowanie i wykonawstwo sieci i instalacji elektrycznych ul.Dębowa 12/20 43-100 Tychy tel. 603-603-457 www.energopro.pl energopro@energopro.pl	PROJEKTOWAŁ:	inż. MARIUSZ STROJNY	SLK/0956/PW0E/05	03.2013	NR PROJ.:	EP-08/2013			
	OPRACOWAŁ:				REWIZJA:	00			
	SPRAWDZIŁ:				NR RYS.:	04	ARKUSZ:	-	
	OSOBA:		NR UPR.:		PODPIS:		DATA:		
	TYTUŁ RYSUNKU:	PRZEKRÓJ ROWU KABLOWEGO I WZÓR OZNACZNIKA KABLOWEGO					FAZA:	PBW	SKALA:
INWESTOR:	GMINA CHEŁM ŚLĄSKI UL.KONARSKIEGO 2 41-403 CHEŁM ŚLĄSKI		TEMAT:	KANALIZACJA SANITARNA W REJ. ULICY PODŁUŻE I CHEŁMSKIEJ W CHEŁMIE ŚLĄSKIM ZASILANIE POMPOWNI NR PP PRZY UL.PODŁUŻE		OBIEKT:	POMPOWNI KANALIZACJI SANITARNEJ NR PP UL.PODŁUŻE W CHEŁMIE ŚLĄSKIM		
						BRANŻA:	ELEKTRYCZNA		