Projektowana rozdzielnica "RK"

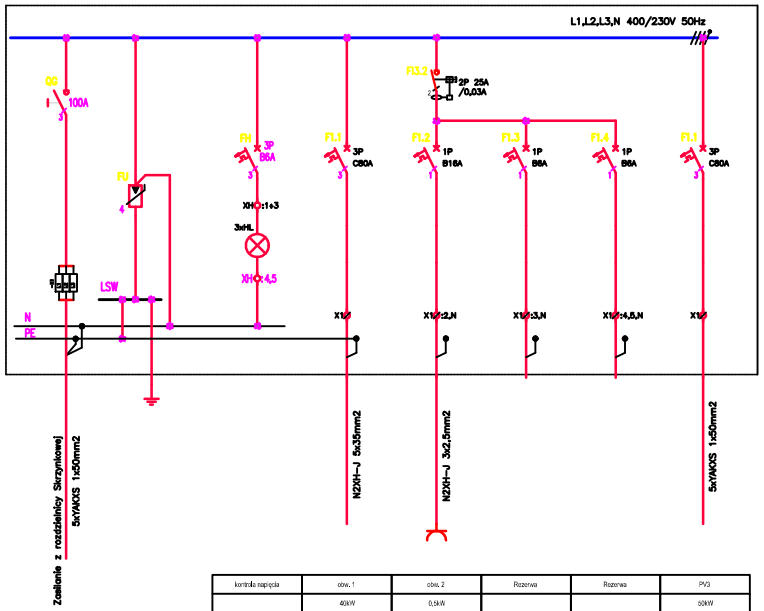

kontrola napięcia	obw. 1	obw. 2	Rezerwa	Rezerwa	PVG
	40kW	0,5kW			60kW
	pom. ciepłowni	pom. ciepłowni			-
	Pompa ciepła	Regulator			Falownik Fr1

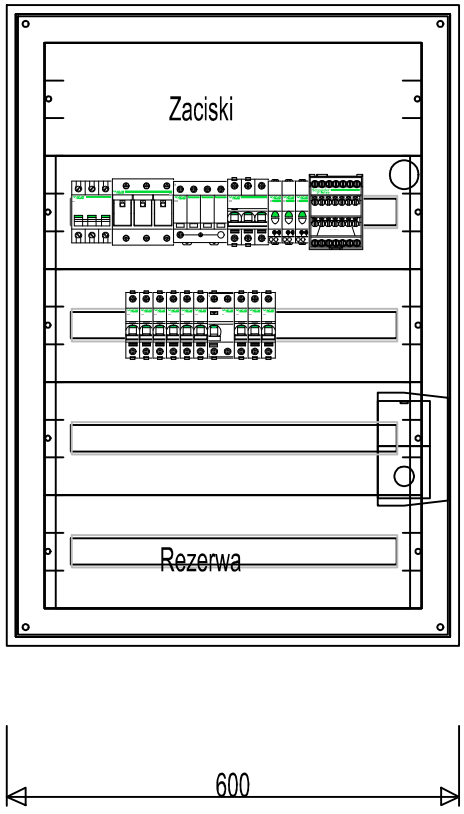

Rozdzielnica TPC2	
Norma	IEC61439-1,2
Stopień IP	55
Stopień IK	10
Napięcie znamionowe Un	230 / 400 V AC
Prąd znamionowy In	100 A
Wytrzymałość zwarciowa rozdzielnicy	I^{*}_{cs} = 10 kA
Dopływ	góra
Klasa izolacji	I
Wyłączniki nadprądowe modułowe do 63A	Przebadane wg IEC60947 IEC60898
Wytrzymałość zwarciowa	wg: IEC60947

Uwaga:

1. Rozmieszczenie aparatury ma charakter poglądowy.

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Szymon Paruch	SLK/4930/ POOE/13		
OPRACOWAŁ:	—		

JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA:

Biuro Projektów Graficznych "PLATAN" w Bieruniu

ul. Krakowska 17
43-150 Bieruń
Tel./Fax (0-32) 216-30-00
www.platan-biuro.pl
e-mail: biuro@platan-biuro.pl

TEMAT OPRACOWANIA:

Projekt techniczny zabudowy pomp ciepła w budynku szkoły przy ul. Śląskiej 12 oraz w budynku ul. Techników 18 w Chełmie Śląskim

TYTUŁ RYSUNKU:

Schemat tablicy TPC2

PROJEKT:	SKALA:	DATA:	BRANŻA:	NR RYS.:
	1:50	09.2023	Elektr.	E09